


|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
|  <b>KALMAR BRANDKÅR</b> |                             | <b>PM</b><br><b>Åtkomlighet för Brandkåren</b> |
| Reg. Nr:<br>001  | Reviderat:<br>2019-05-17/GT |  |
| Upprättat:<br>2015-01-21/MA  |                             |  |
| Godkänt:<br>2019-05-20/MA  |                             |  |

*Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga brandkårens syn på specifika områden.*

*Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta PM.*

## Räddningsväg

För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör räddningsfordon komma så nära byggnadens entré att man inte behöver dra slang och transportera materiel mer än 50 m.

Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara stegar. Om nödutrymning förutsätts ske med hjälp av brandkårens utrustning och befintligt gatunät eller motsvarande inte ger erforderliga åtkomstmöjligheter ska en särskild räddningsväg anordnas. En räddningsväg bör ha en fri höjd av minst 4 m, en bärlighet motsvarande ett axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande. På raksträckor bör körbanebredden vara minst 3 m, längs lutningen högst 8 %, tvärfallet 2 % och vertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 m.

I kurvor bör den inre radien vara minst 7 m samt ha sådan breddökning och hinderfritt område för, genom och efter kurvan att stegfordon kan framföras.

Uppställningsplatser för stegfordon skall vara minst 12 m långa och 5 m breda och inte luta mer än 8,5 % i någon riktning. De bör vara förlagda utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med maskinstege, dock högst 9,0 m från husväggen, om inte brandkårens utrustning medger annat. Vidare bör körbanan vid uppställningsplatser vara kompletterad med vägrenar om 1,0 m bredd på båda sidor för att möjliggöra användning av fordonets stödben.

Räddningsväg ska markeras med standardiserad skylt. En räddningsvägs angöring bör ligga i anslutning till byggnadens adress. Räddningsväg ska snöröjas och underhållas.

**Postadress**  
Box 150  
391 21 Kalmar


**Besöksadress**  
Scheelegatan 11  
392 38 Kalmar  
**Org. Nr.**  
212000-0746

**Telefon växel**  
0480-45 00 00

**Telefon reception**  
0480-45 75 11

**E-post**  
[raddning@kalmar.se](mailto:raddning@kalmar.se)

**Hemsida**  
[www.kalmar.se](http://www.kalmar.se)

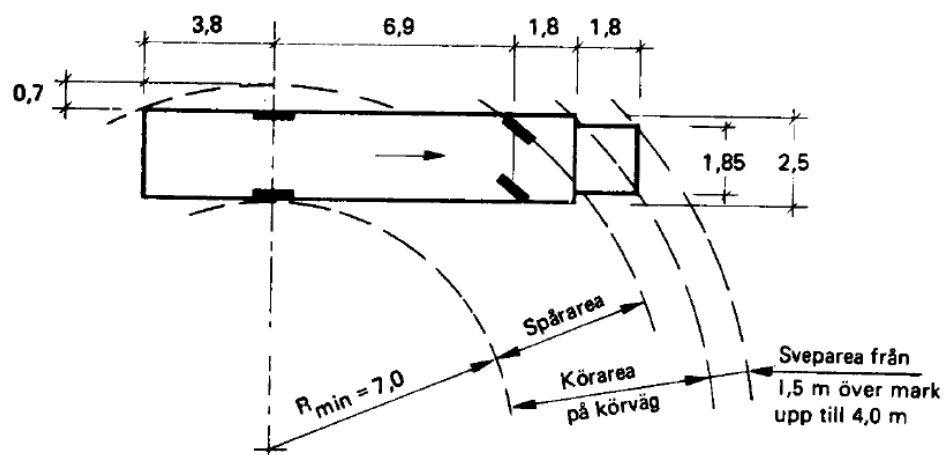

**Postadress**  
Box 150  
391 21 Kalmar

**Besöksadress**  
Scheelegatan 11  
392 38 Kalmar  
**Org. Nr.**  
212000-0746

**Telefon växel**  
0480-45 00 00

**Telefon reception**  
0480-45 75 11

**E-post**  
[raddning@kalmar.se](mailto:raddning@kalmar.se)

**Hemsida**  
[www.kalmar.se](http://www.kalmar.se)